



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 августа 2026 г № 214

с. Перелюб

**Об установлении публичного
сервитута в целях эксплуатации
линейного объекта электросетевого хозяйства—
«ВЛ 10кВ, КЛ 0,23 кВ АГРС Перелюб»**

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ходатайства об установлении публичного сервитута Публичного акционерного общества «Газпром», информационного сообщения о возможном установлении публичного сервитута, учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного на официальном сайте администрации Перелюбского муниципального района Саратовской области, администрация Перелюбского муниципального района Саратовской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить публичный сервитут ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518, почтовый адрес: БОКС 1255, Санкт-Петербург, 200961, на срок 49 лет, общей площадью 2559 кв.м., в отношении земельных участков и земель, расположенных на территории Перелюбского муниципального района Саратовской области, согласно приложению №1.
2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно схеме расположения и описания границ публичного сервитута.
3. Определить, что обладатель публичного сервитута вправе заключить с правообладателями земельных участков соглашение об осуществлении публичного сервитута в порядке, установленном статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Публичному акционерному обществу «Газпром» привести земельные участки и земли, указанные в приложении №1 к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Ограничения в использовании земельных участков и земель, в отношении которых установлен публичный сервитут, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Перелюбского муниципального района Саратовской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и направить копию постановления об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав.

7. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района



Н.Г. Савельев

Приложение № 1
к постановлению администрации
Перелюбского муниципального района
Саратовской области
от 18.08.2026 года № 214

Перечень
земельных участков и земель, в отношении которых устанавливается публичный
сервитут в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства—
«ВЛ 10кВ, КЛ 0,23 кВ АГРС Перелюб»

Кадастровый земельного участка/квартала	номер	Адрес или иное описание местоположения земельного участка
64:24:180105:36		Саратовская область, р-н Перелюбский, с. Перелюб
64:24:180105		Саратовская область, Перелюбский муниципальный район, Перелюбское муниципальное образование

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства – "ВЛ 10кВ, КЛ 0,23 кВ АГРС Перелюб"		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Саратовская область, м.р-н Перелюбский, с.п. Перелюбское
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2559 +/- 18 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства – " ВЛ 10кВ, КЛ 0,23 кВ АГРС Перелюб", в соответствии с п.1 ст. 3.9 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Срок публичного сервитута 49 лет. Публичный сервитут установлен в пользу ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518). Почтовый адрес: БОКС 1255, Санкт-Петербург, 200961. Адрес электронной почты: gazprom@gazprom.ru, телефон +7(812)413-74-44.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-64, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	534127.24	3387859.03	Аналитический метод	0.1	-
2	534126.74	3387864.11	Аналитический метод	0.1	-
3	5341123.78	3387868.26	Аналитический метод	0.1	-
4	534119.14	3387870.37	Аналитический метод	0.1	-
5	534114.06	3387869.87	Аналитический метод	0.1	-
6	534107.25	3387867.32	Аналитический метод	0.1	-
7	534061.68	3387851.21	Аналитический метод	0.1	-
8	534012.03	3387833.37	Аналитический метод	0.1	-
9	534006.83	3387831.63	Аналитический метод	0.1	-
10	534002.58	3387828.81	Аналитический метод	0.1	-
11	534000.31	3387824.25	Аналитический метод	0.1	-
12	534000.48	3387821.38	Аналитический метод	0.1	-
13	533990.40	3387819.59	Аналитический метод	0.1	-
14	533898.85	3387819.24	Аналитический метод	0.1	-
15	533989.71	3387818.60	Аналитический метод	0.1	-
16	533990.06	3387818.05	Аналитический метод	0.1	-
17	533990.70	3387817.91	Аналитический метод	0.1	-
18	534000.59	3387819.67	Аналитический метод	0.1	-
19	534000.62	3387819.16	Аналитический метод	0.1	-
20	534003.44	3387814.91	Аналитический метод	0.1	-
21	534008.00	3387812.64	Аналитический метод	0.1	-
22	534013.09	3387812.95	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	534018.69	3387814.83	Аналитический метод	0.1	-
24	534068.29	3387832.65	Аналитический метод	0.1	-
25	534113.81	3387848.74	Аналитический метод	0.1	-
26	534120.98	3387851.43	Аналитический метод	0.1	-
27	534125.13	3387854.39	Аналитический метод	0.1	-
1	534127.24	3387859.03	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Схема расположения границ публичного сервитута - «ВЛ 10 кВ, КЛ 0,23 кВ АГРС Перелюб»

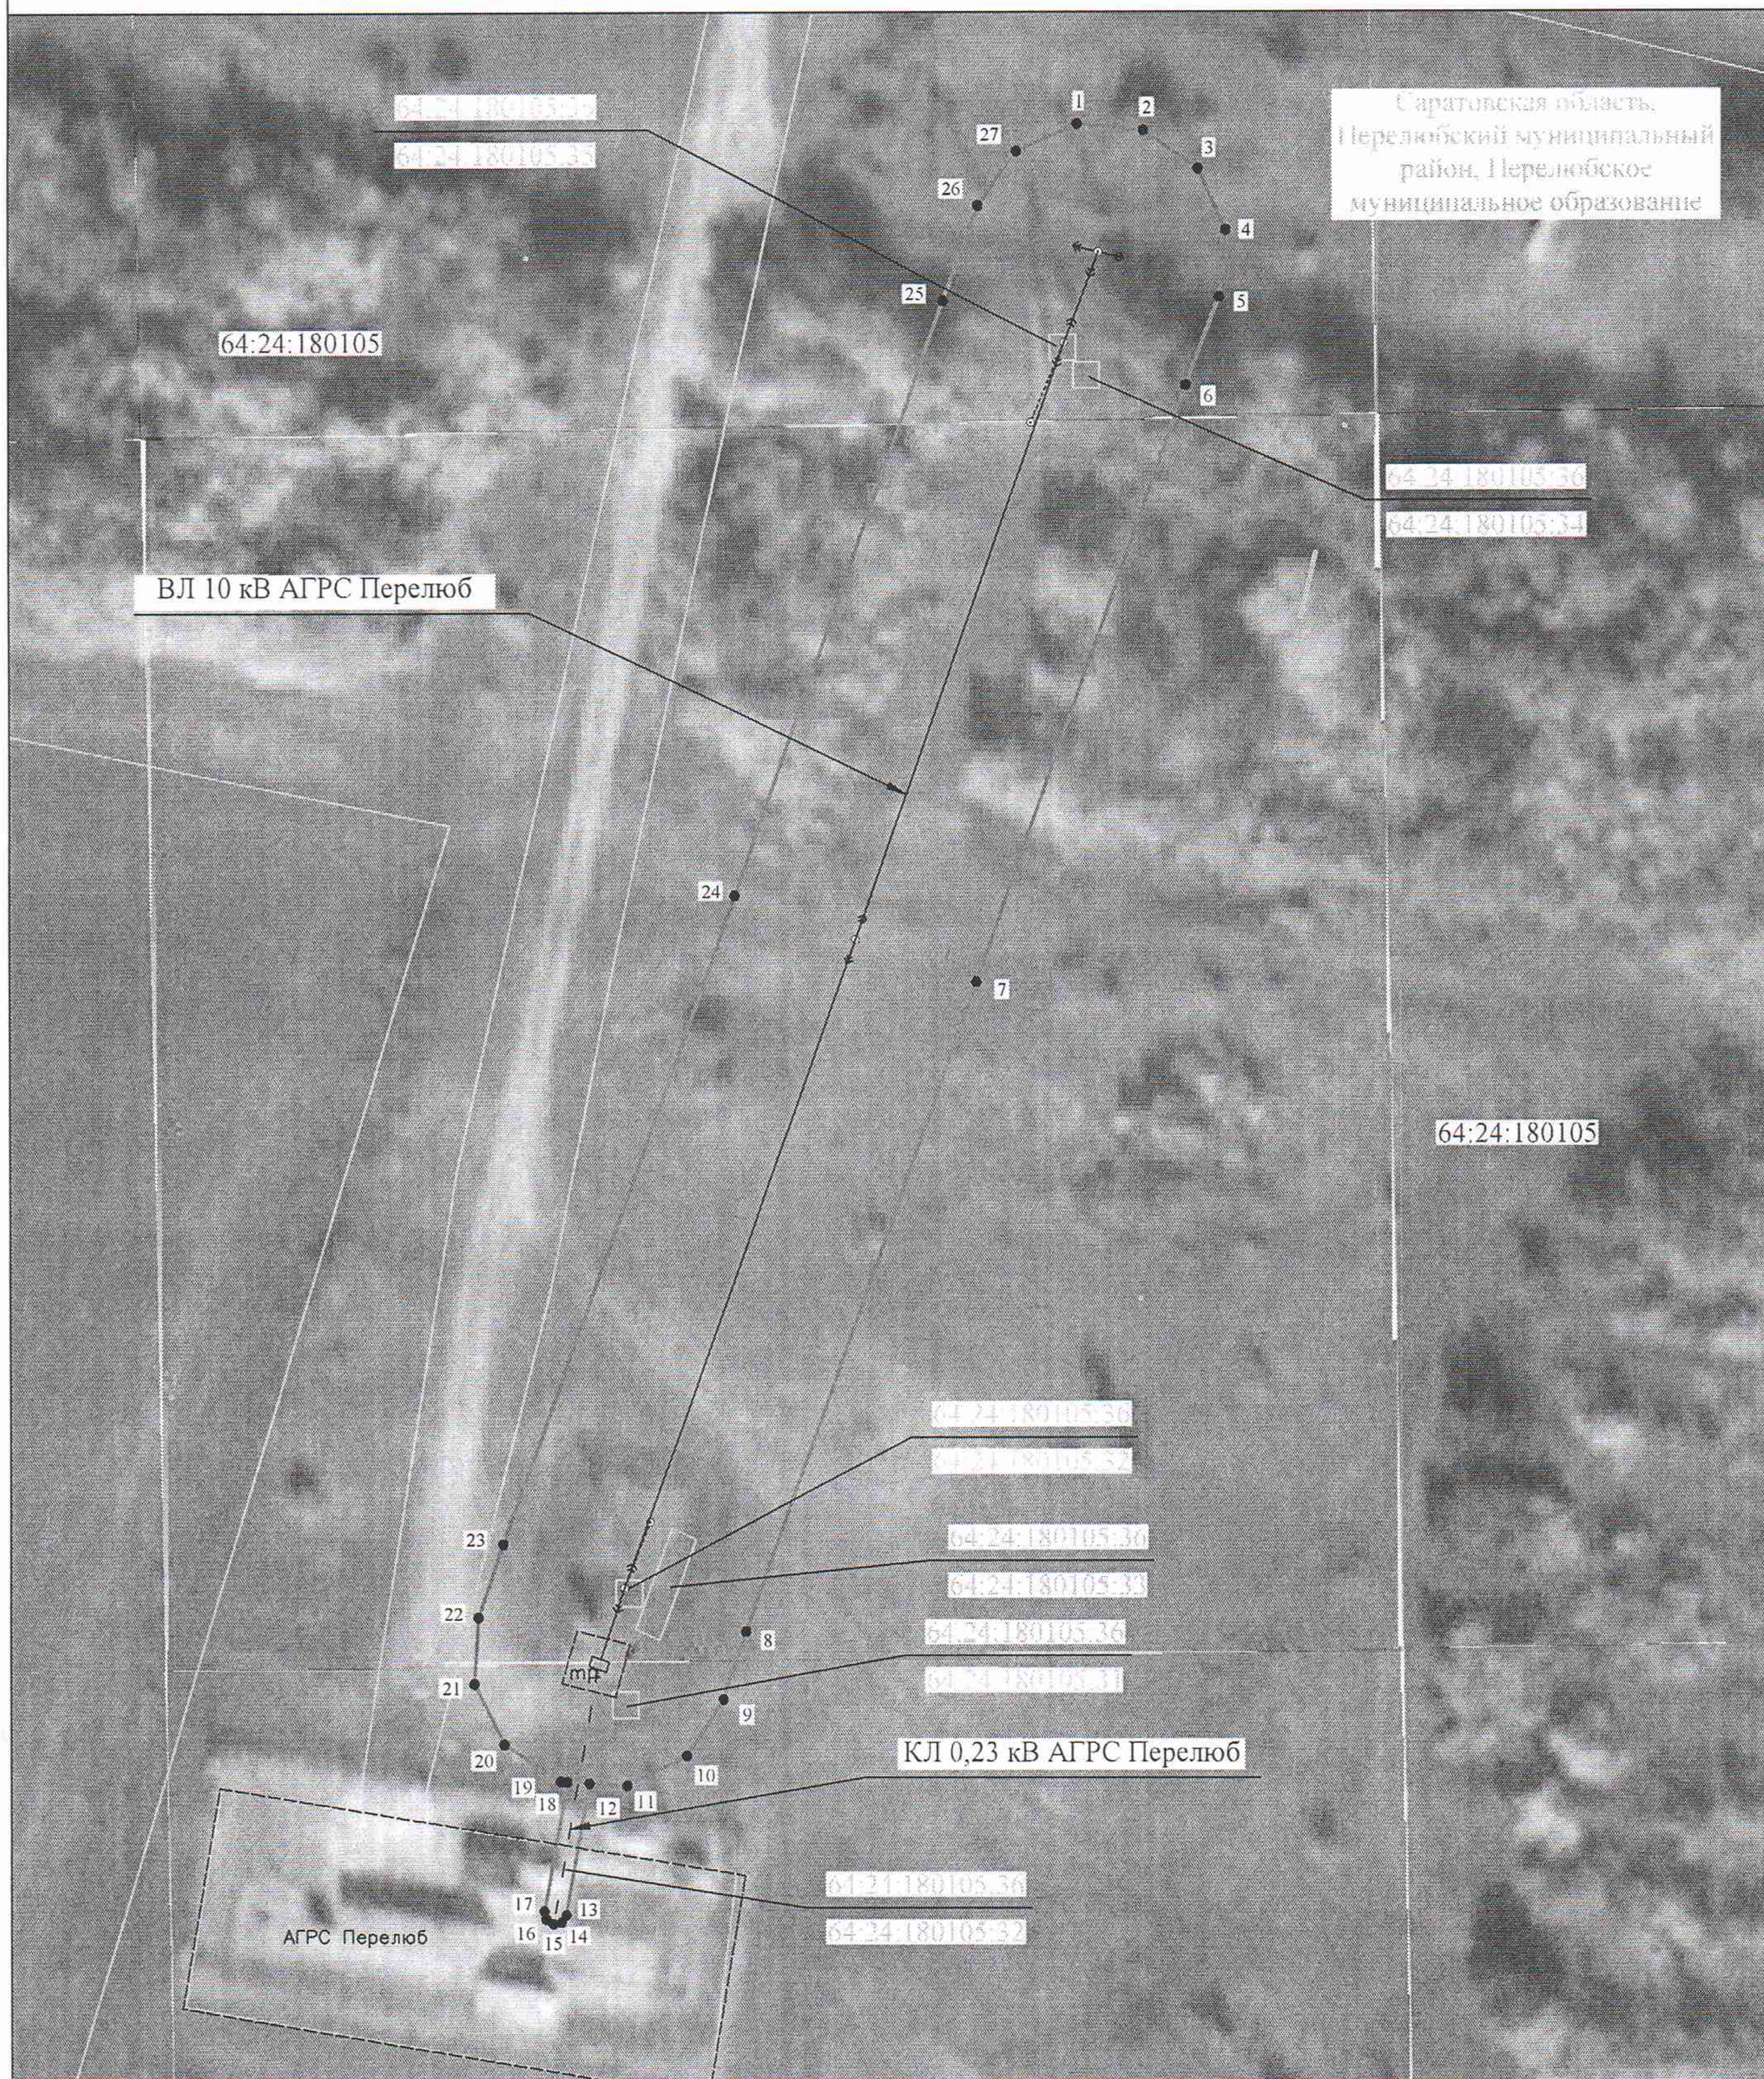

Масштаб: 1:500

Условные обозначения:

- Проектная граница публичного сервитута
- 1 Обозначение и номер характерной точки проектной границы публичного сервитута
- Ось воздушной линии электропередачи 10 кВ
- Ось кабельной линии 0,23 кВ
- 64:24:180105:36 Граница и кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- 64:24:180105 Граница и кадастровый номер квартала по сведениям ЕГРН
- Граница административно-территориальных образований